

Avec l'arrivée de l'été, les soucis de chaleur se font sentir dans tous les Open Spaces!

Fonctionnement :

La consigne de température est fixée à 26 °C.

Les prises de températures sont réalisées par plusieurs capteurs disséminés dans tout l'Open Space.

Vous pouvez abaisser cette consigne de 1,5 °C à l'aide des télécommandes accrochées sur les murs de l'Open Space.

Sachez que ces consignes sont remises à zéro toutes les demi-heures automatiquement.

Bien vérifier que TOUTES les fenêtres du plateau soient correctement fermées, sinon le système ne fonctionne pas.





Avec l'arrivée de l'hiver, les manteaux et les moufles sont de sortie dans tous les Open Spaces!

Fonctionnement :

La consigne de température est fixée à 19°C.

Les prises de températures sont réalisées par plusieurs capteurs disséminés dans tout l'Open Space.

Vous pouvez augmenter cette consigne de 1,5°C à l'aide des télécommandes accrochées sur les murs de l'Open Space.

Sachez que ces consignes sont remises à zéro toutes les demi-heures automatiquement.

Bien vérifier que TOUTES les fenêtres du plateau soient correctement fermées, sinon le système ne fonctionne pas.




Modifier les consignes : c'est testé et approuvé sur le plateau C4-1 (IntenCity)

1/ Appuyer sur le bouton de température :

a/  moins si vous souhaitez abaisser la consigne lorsqu'il fait trop chaud en été

b/  plus si vous souhaitez augmenter la consigne lorsqu'il fait trop froid en hiver

2/ Améliorer le brassage en augmentant la ventilation en appuyant plusieurs fois sur le bouton de droite  Afin de visualiser au niveau de l'afficheur que toutes les pales du ventilateur sont noircies



3 / Répéter l'opération toutes les demi-heures sur l'ensemble des télécommandes du plateau et vous bénéficierez d'un meilleur confort ; ainsi si tout le monde le fait lorsqu'il se lève, le système ne reste plus au niveau de la consigne initiale.




SCHNEIDER ELECTRIC
S'ENGAGER POUR CHACUN
AGIR POUR TOUS

1^{ER} SYNDICAT EN FRANCE

Trop Chaud, Trop Froid, faites intervenir la maintenance assurée par Engie

Si vous sentez que vous avez trop chaud ou trop froid, n'hésitez pas à faire intervenir Engie. Pour cela, il est nécessaire d'ouvrir une demande d'intervention sur le site « Accueil & Services - Sites France.

Lien : https://accueil.et.services.schneider-electric.com/gestion/accueil.asp?1=1&redirection_url=

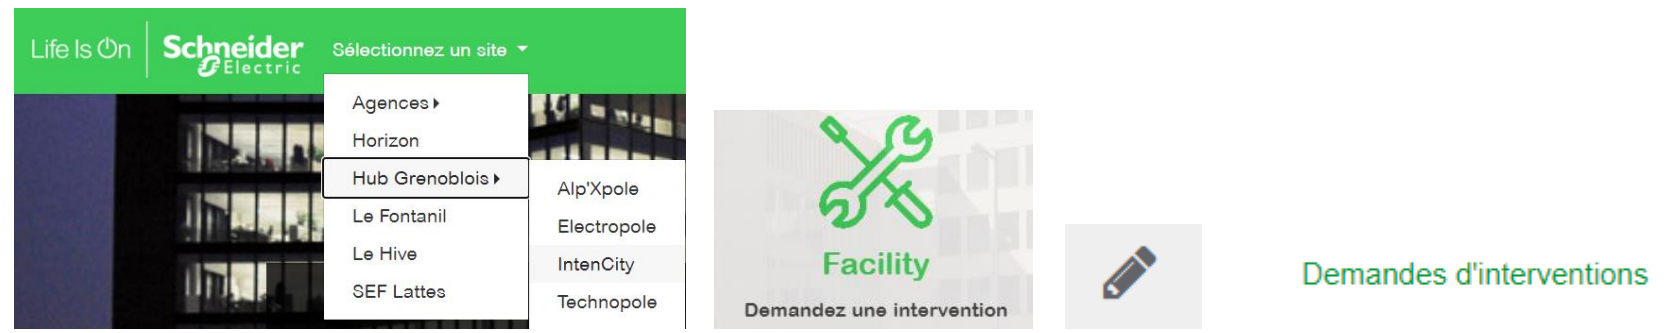

Demandes d'interventions

Bénéficiaire	Mail
LEPELLETIER Franck	franck.lepelletier@se.com
Téléphone	Poste de travail
+33 480324596	IntenCity / C / 4 / 1 / C.N4.1
Thème	Catégorie
CHAUFFAGE CLIMATISATION	TEMPERATURE
Type de problème	
TROP CHAUD	
Bâtiment	Etage
C	R+4

Cocher la case si lieu d'intervention est identique au poste de travail

Lieu d'intervention
IntenCity / C / 4 / 1 / C.N4.1

Thème : Chauffage et Climatisation
 Catégorie : Température
 Type de problème : Trop Chaud
 Bâtiment/Etage/Lieu d'intervention suivant votre Open Space
 Ajouter un commentaire :
 Aujourd'hui, la température ressentie est trop importante et le sentiment d'étouffement important. Je relève une température de 26,5 degrés sur mon thermomètre personnel

Envoyer la demande

Trop Chaud, Trop Froid, faites intervenir la maintenance assurée par Engie

Suite à votre demande, un technicien d'Engie se déplacera pour vérifier les températures. Ils sont toujours à l'écoute et ont toujours apporté les réponses aux questions posées.

Par contre, ils n'appliquent que les consignes de la direction et doivent leur en référer par rapport à nos remarques.

Ces échanges permettent de mieux comprendre le fonctionnement de ce système de régulation de température et, le cas échéant, de suggérer des améliorations ou de mettre en évidence des dysfonctionnements.

**Créer un ticket est la seule façon de
faire remonter votre mécontentement
et de le quantifier**